



キノシールド

エビデンス&優位性

Evidence and superiority of KINOSHIELD

KINO SHIELD



国立国際医療研究センターとの共同研究において、新型コロナウイルス99.4%の不活性化を確認

『インフルエンザウイルス』の不活性化2時間で99.99%以上を確認認証
キノシールドは、コロナウイルス・インフルエンザウイルス双方に不活性化を認証・証明


検査機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験品名：キノシールド(光触媒ハイブリッド銀チタン)
試験項目：抗ウイルス性試験

試験方法：ISO210702
試験ウイルス：A型インフルエンザウイルス
試験結果：2時間で99.99%以上の不活性化

布団や繊維の滅菌・抗ウイルスに関し、一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて、ウイルスの不活性化が1/10000に減少することを確認。
同時に、消臭性・洗濯耐性試験が下記の試験結果を確認

		減少率 (%)			
		アンモニア	酢酸	イソ吉草酸	ノネナール
キノシールド 光触媒ハイブリッド銀チタン	原布	99	98	99	90
	洗濯70回後	88	93	99	83

可視光 700 lx 2時間

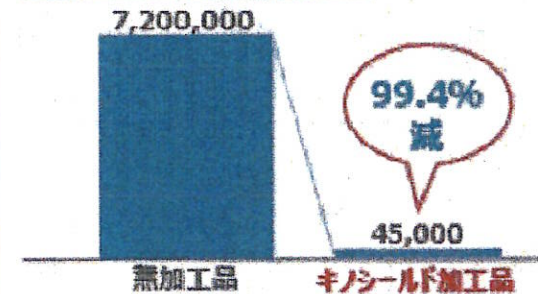

ノネナール：加齢臭の原因物質で酸化すると油臭く青臭い臭いを出す。
イソ吉草酸：汗・体臭・靴下などの臭いの主要悪臭成分。



ボーイング社とエアバス社の

使用規格に認証される

ボーイング社規格 BSS7434認定

エアバス社規格 AIMS09-00-002認定

航空機は安全である事が前提で、使用する物は各航空機メーカーで規格基準が厳しく規定されています。

キノシールドは、ボーイング社とエアバス社に使用した時の規格基準に適合することが認証され、規格認証番号を獲得、正式に採用認定されました。

-----世界基準でも、ゆるぎない信頼を獲得しました。-----



キノシールドの特許を取得しました。

発明の名称: 抗ウイルスコーティング用組生物・コーティング方法及び抗ウイルス物

特許権者 : 株式会社木下抗菌サービス

特許番号 : 特許2021-029318

特許登録日: 令和3年8月27日


製品だけでなく、施工方法を含めキノシールドとして取得しています。



第三者機関での複数認証獲得はキノシールドだけです。

これだけ多くの試験を行っているのも、キノシールドだけです。

キノシールドが取得している 第三者認証

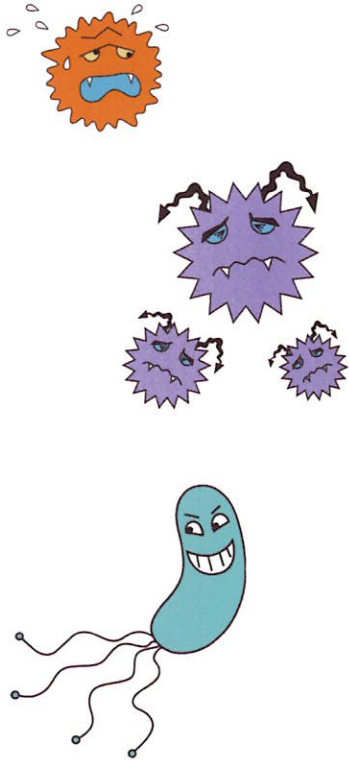

— SIAA認証 —
抗菌製品技術協議会

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・塗布
塗装面
JP0122974X0001H

— SIAA認証 —
抗菌製品技術協議会

SIAA
ISO 21702
Anti Virus

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗菌剤・塗布
塗装面
JP0612974X0001L

— PIAJ認証 —
光触媒工業会

PIAJ
光触媒工業会


登録: 2020-0006

空気浄化7セトアルデヒド UV

空気浄化ホルムアルデヒド UV

抗ウイルス 可視光


コロナウイルスにも、
インフルエンザウイルスにも
有効性が公的に確認された
キノシールド

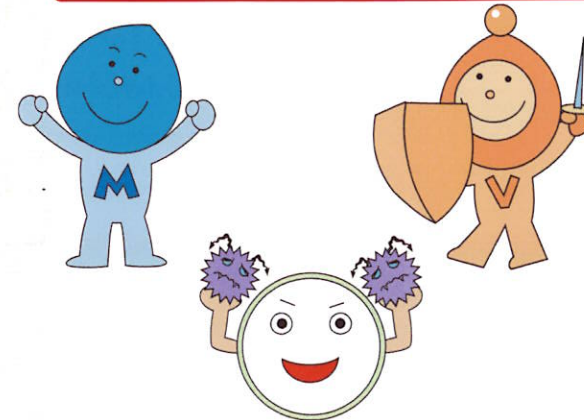

3つの認証を取得しているのはキノシールドだけ！

※令和4年2月現在

多くの方々に認めて頂くのは、安心・安全・人と地球に優しいことが優先だと考えてます

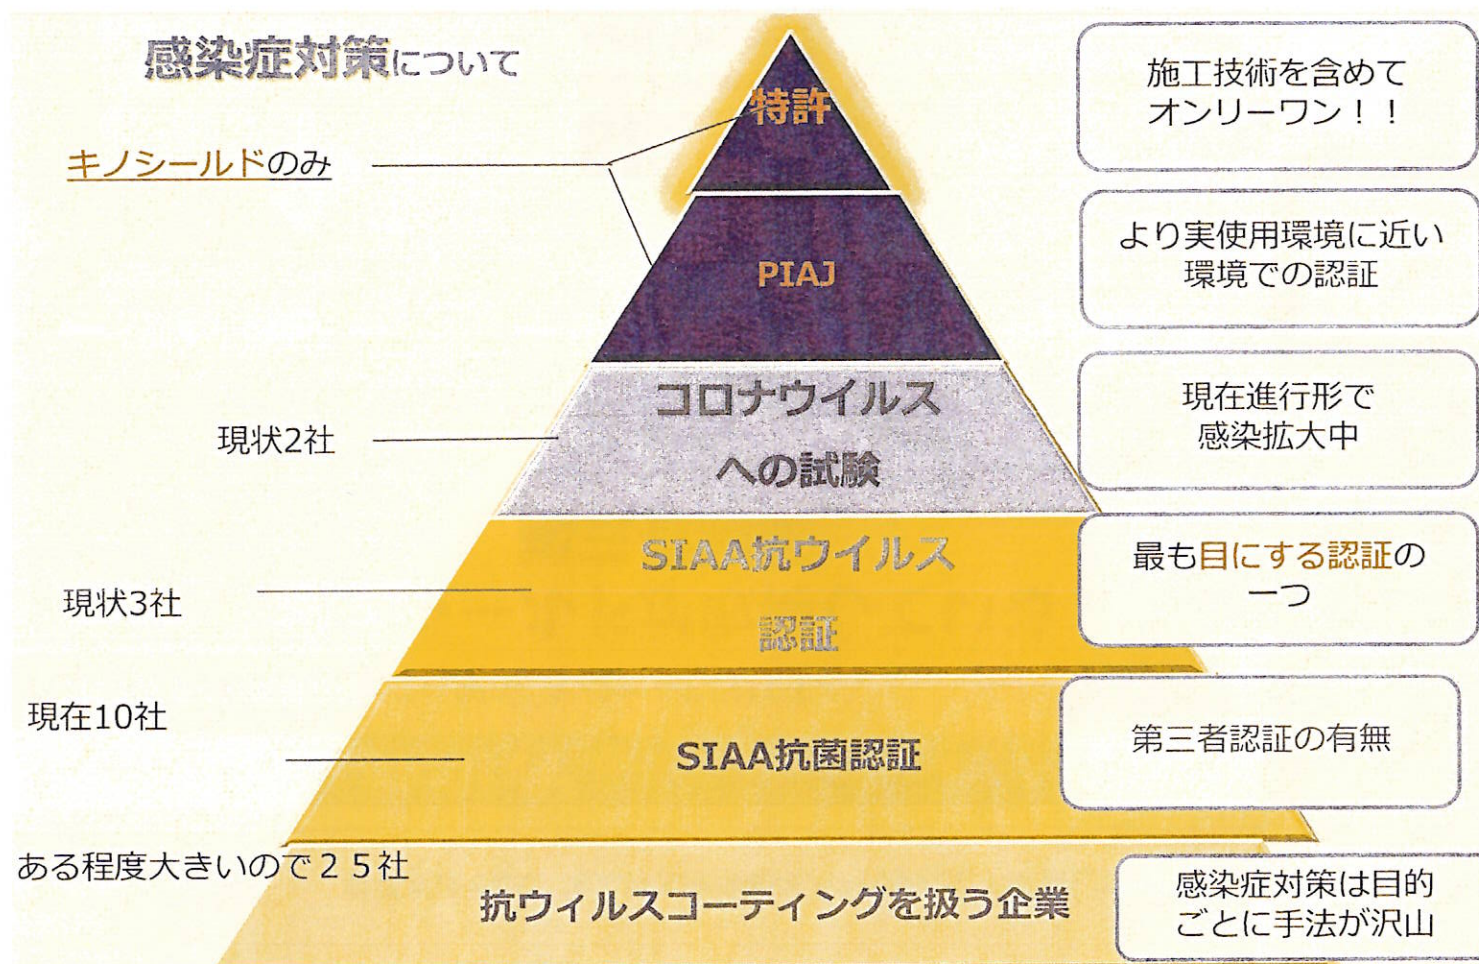

《キノシールド特徴》

商品名	主成分	COVID-19	デルタ株	SIAA (抗菌)	SIAA (抗ウイルス)	PIAJ	その他エビデンス	抗ウイルス	抗菌	防臭	暗所	効果期間	m単価
キノシールド	酸化チタン 銀イオン プラチナ	○	○	○	○	○	安全性試験 24時間パッチテスト インフルエンザ 特許 (商品・施工方法)	○	○	○	○	約1年	500/m ²

- **第三者機関での複数認証獲得！！！！**

→ 3種類(PIAJ、SIAA抗ウイルス・抗菌)の認証はキノシールドだけ！
これだけ多くの試験を行っているのもキノシールドだけです！

- **世界基準の安全性！！！！**

→ 世界規模の航空機メーカーにも認められた安全性

- **大型施設での実績多数**

→ イオンモールや東京タワーでのご採用！



販売元

 **木下抗菌サービス**
KINOSHITA GROUP

KINO SHIELD

有限会社 サン・リフレッシュ サービス



厚生省認可 生衛134号
(株)木下抗菌サービス正規代理店
シルバーサービス振興会指定工場
三重県赤い羽根共同募金会協賛企業
鈴鹿おもいやりプロジェクト協賛企業



〒513-0826 鈴鹿市住吉5丁目14番10号

電話：**059-375-6262**